


Erkélylemez tűzterjedési gátként funkcionál,  
csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú nem éghető  
burkolat alkalmazható!

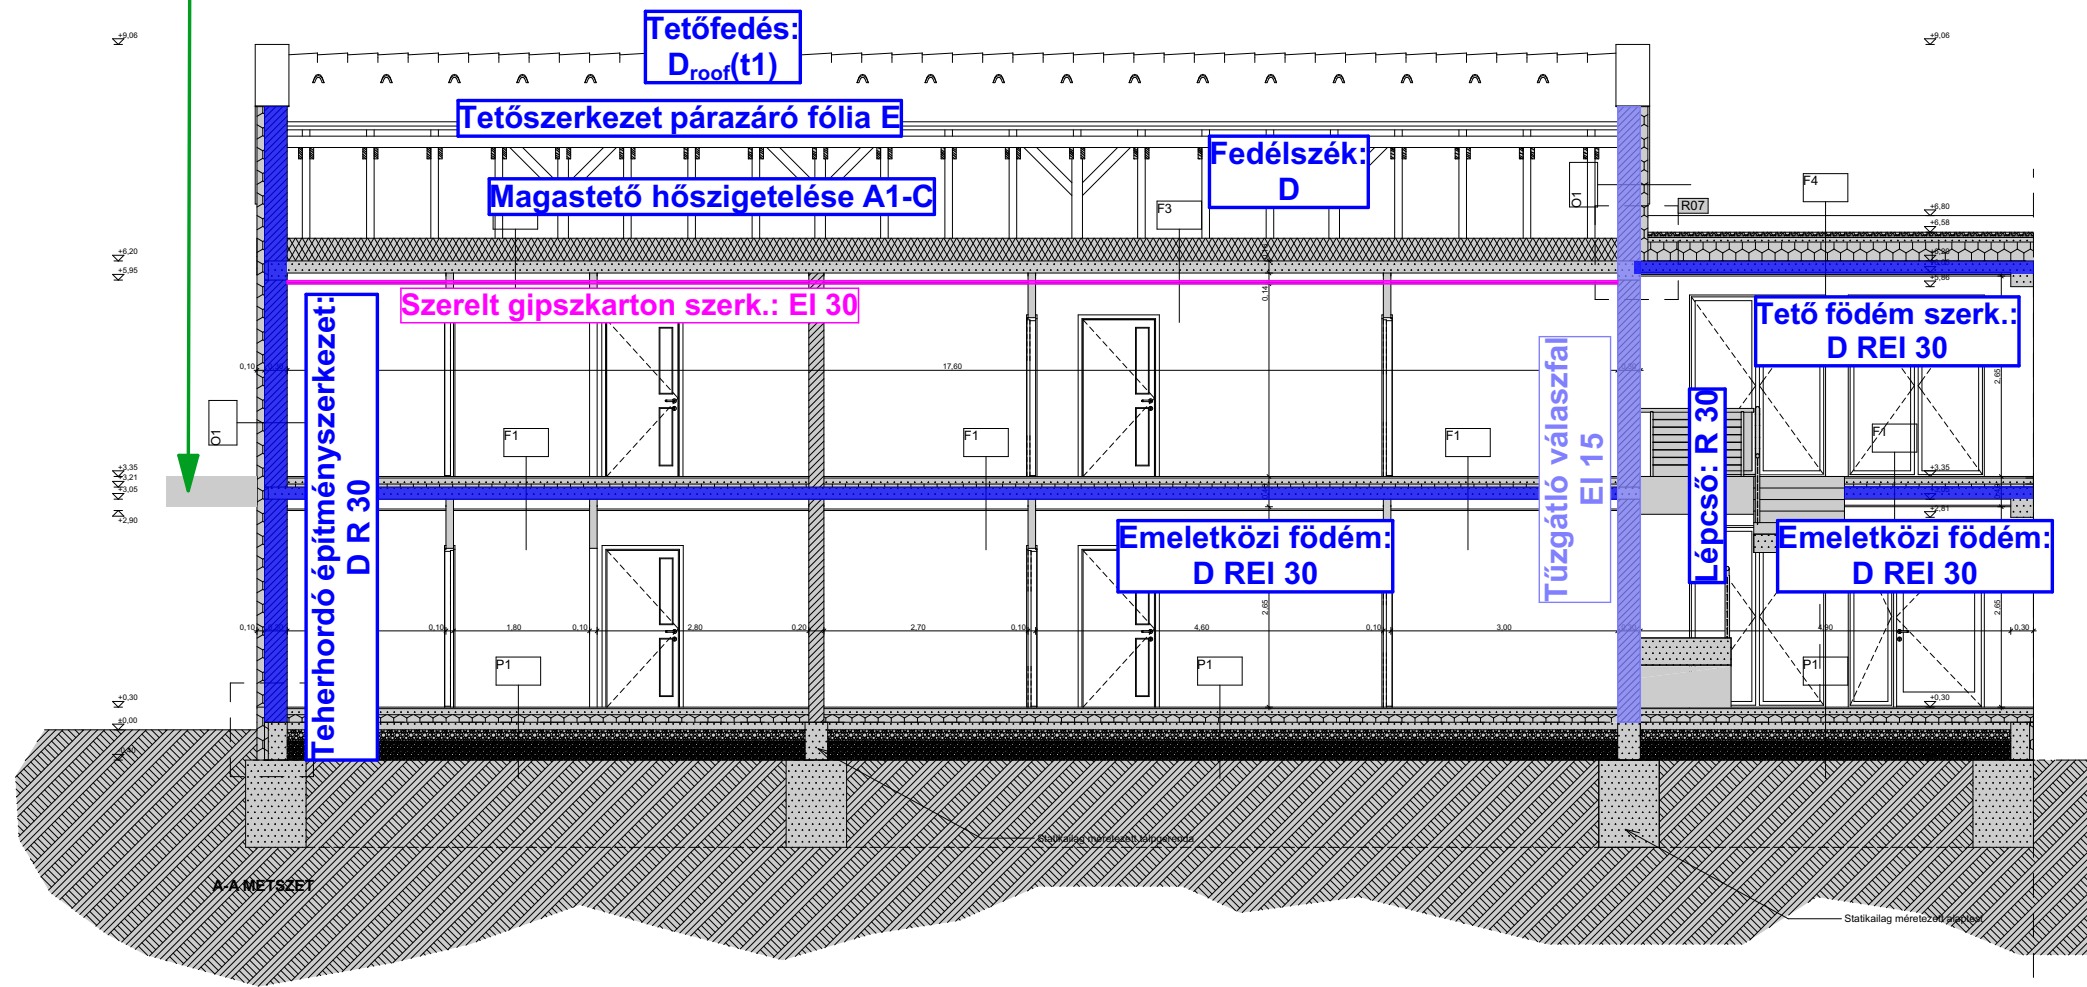

<b>Megjegyzés:</b> A tervezés alapja: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ [2022] Mértékadó kockázati osztály: A tűzvédelmi tervrajzok az építésztervek alapján készültek.	
	Általában tűzfal vagy a legmagasabb perc értékkel rendelkező falszerkezet
	Általában tűzgátló fal vagy tűzgátló válaszfal
	Általában tűzgátló ajtó és nyílászáró
	Hő- és füstelvezetéssel ellátott tér
	Biztonsági világítás
	Tűzoltó készülék, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
	Fali tűzcsap, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan Fali tűzcsap 30 m-es tömlőfektetése
	Menekülési útirányjelző 2,1-3,0 m magasan
	Menekülési irány
	Kiürítési útvonal 1. szakasz
	Kiürítési útvonal 2. szakasz
	Friss levegő utánpótlás
	Hő- és füstelvezetés
	Hő- és füstelvezető indító 1,5 m magasan, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
	Tűzeseti főkapcsoló és utánvilágító jelölése
	Tűzjelző kézi jelzésadója
	Tűzjelző központ és utánvilágító jelölése
	Gáz főelzáró és utánvilágító jelölése
	Napelemes rendszerre figyelmeztető jelzés (a bejáratnál elhelyezve)

Megnevezés:  
Társasházak engedélyezési  
tervdokumentációja

Létesítmény helye:  
Mórahalom, Kossuth L. park 462/8.  
hrs.

Miskolczi László  
Építész tűzvédelmi szakértő  
I-132/2023  
  
Tűzvédelmi munkatársak:  
Dani Gyula  
Mészáros Adrienn

Rajz megnevezés:  
I.ütem Metszetek

Méretarány:  
1:100

2024. 03. 25. **T-04**

Erkélylemez tűzterjedési gátként funkcionál,  
csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú nem éghető  
burkolat alkalmazható!