
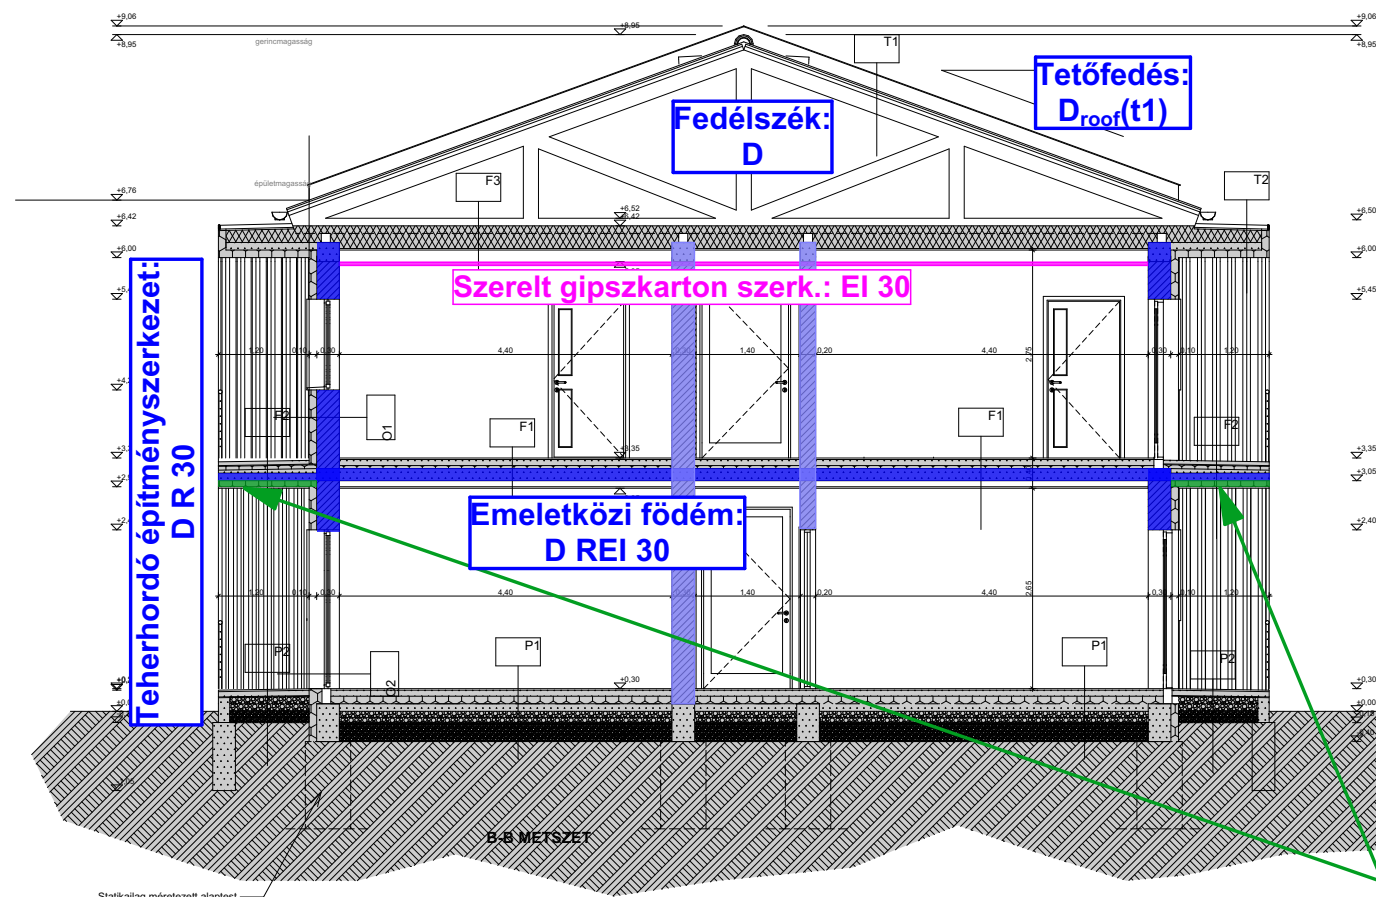


Erkélylemez tűzterjedési gátként funkcionál,
csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú nem éghető
burkolat alkalmazható!

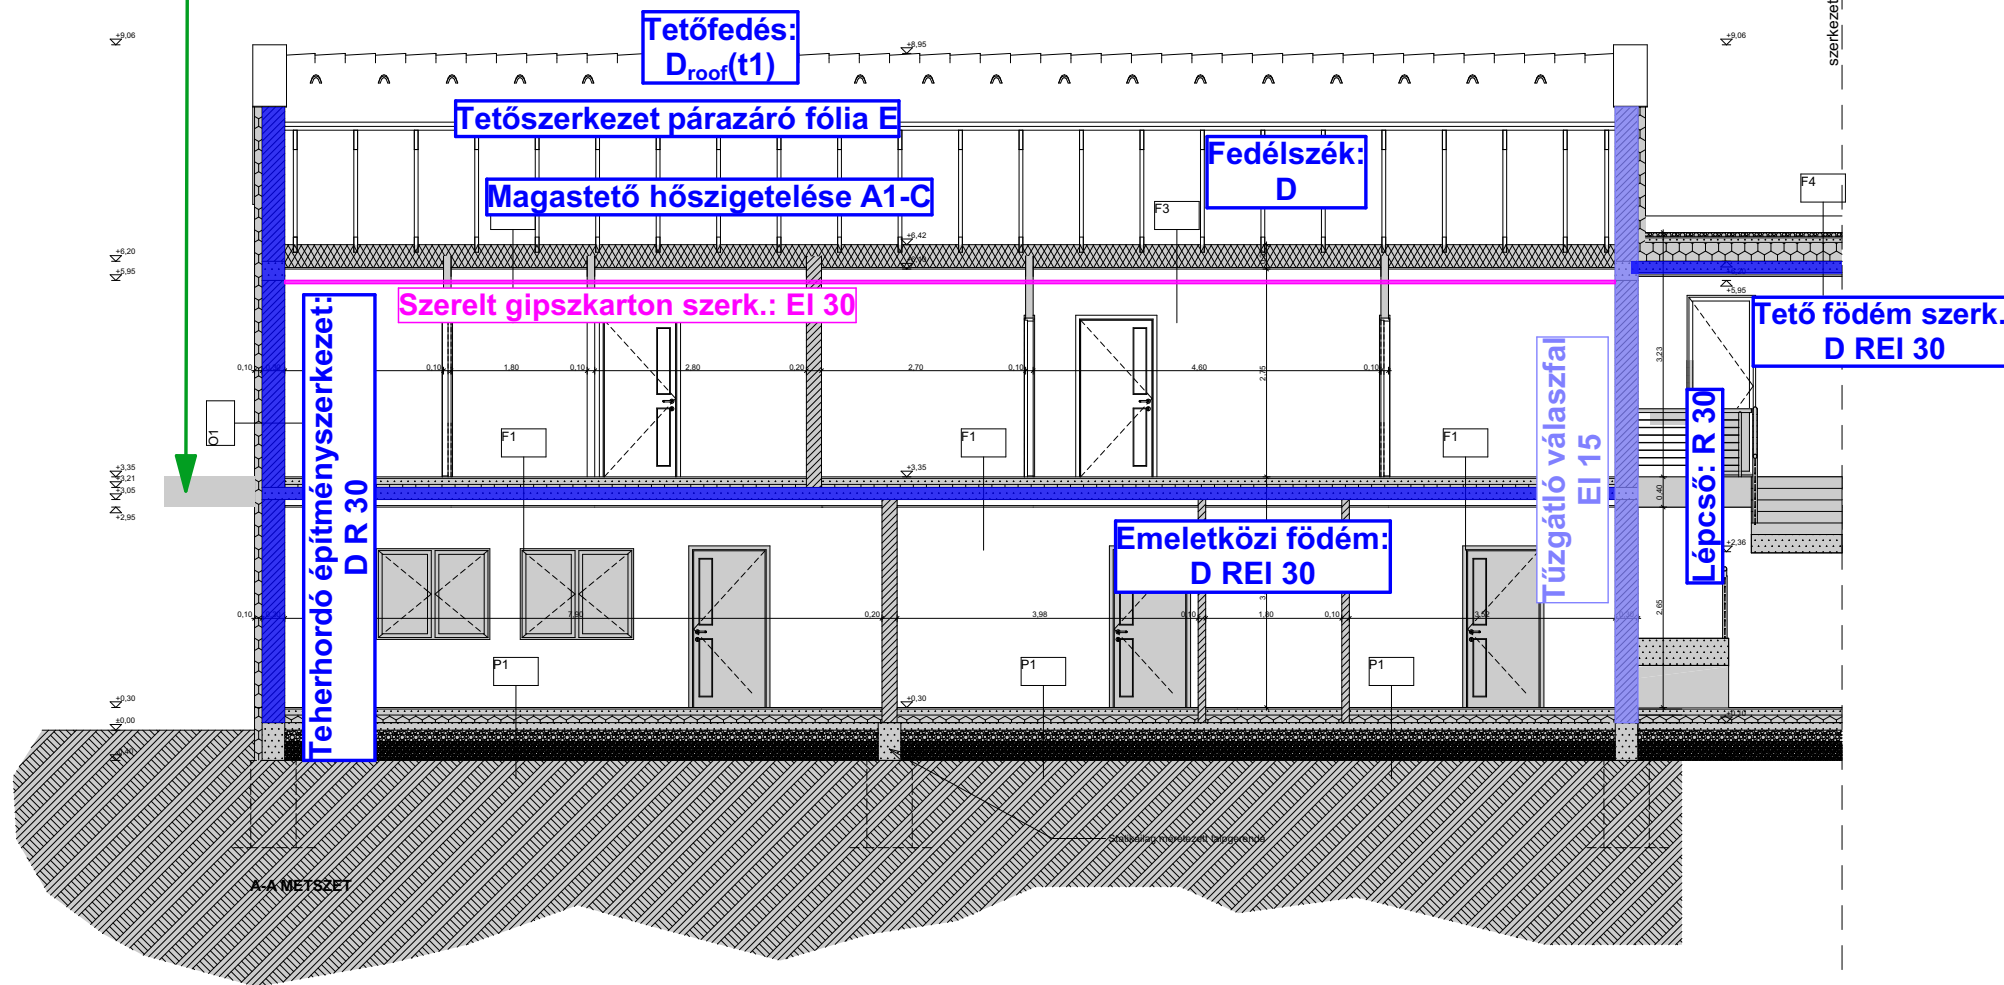

Erkélylemez tűzterjedési gátként funkcionál,
csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú nem éghető
burkolat alkalmazható!

Megjegyzés:
A tervezés alapja: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ [2022]
Mértékadó kockázati osztály:
A tűzvédelmi tervrajzok az építésztervek alapján készültek.

	Általában tűzfal vagy a legmagasabb perc értékkel rendelkező falszerkezet
	Általában tűzgátó fal vagy tűzgátó válaszfal
	Általában tűzgátó ajtó és nyílászáró
	Hőszigetelés színe (pl.: homlokzati sávok)
	Hő- és füstelvezetéssel ellátott tér
	Biztonsági világítás
	Tűzoltó készülék, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
	Fali tűzcsap, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan Fali tűzcsap 30 m-es tömlőfektetése
	Menekülési útirányjelző 2,1-3,0 m magasan
	Menekülési irány
	Kiürítési útvonal 1. szakasz
	Kiürítési útvonal 2. szakasz
	Friss levegő utánpótlás
	Hő- és füstelvezetés
	Hő- és füstelvezető indító 1,5 m magasan, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
	Tűzeseti főkapcsoló és utánvilágító jelölése
	Tűzjelző kézi jelzésadója
	Tűzjelző központ és utánvilágító jelölése
	Gáz főelzáró és utánvilágító jelölése
	Napelemes rendszerre figyelmeztető jelzés (a bejáratnál elhelyezve)

Megnevezés:	Társasházak engedélyezési tervdokumentációja	
Létesítmény helye:	Mórahalom, Kossuth L. park 462/8. hrs.	
	Miskolczi László Építész tűzvédelmi szakértő I-132/2023 Tűzvédelmi munkatársak: Dani Gyula Mészáros Adrienn	
Rajz megnevezés:	II.ütem Metszetek	
Méretarány:	1:100	
2024. 03. 25.	T-05	